



## A.3 INSTALLATION INTERIEURE GAZ > 70KW

### INSTALLATION INTERIEURE COMPTEUR SOUFFLET A RACCORD MONOTUBE

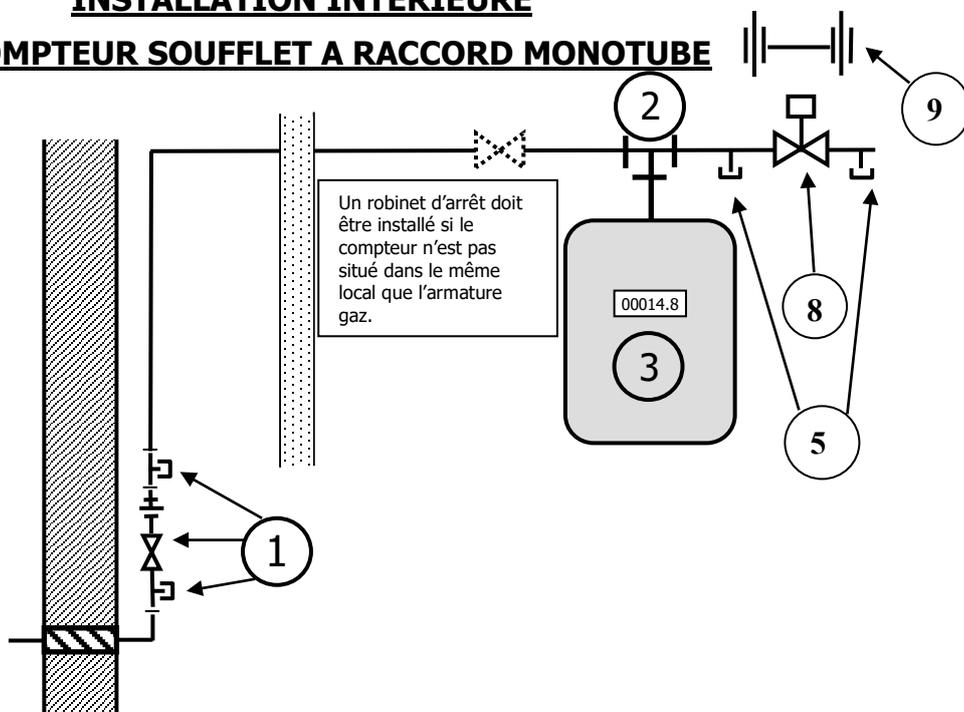


#### RACCORDEMENT CHAUDIERE

##### Chaudière sans robinet d'arrêt intégré

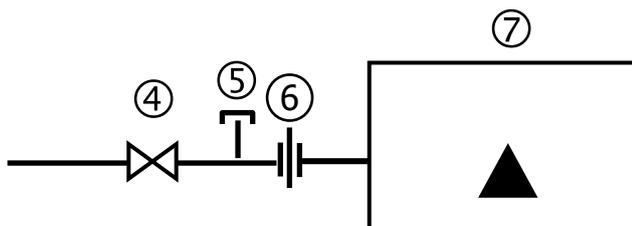

##### Chaudière avec robinet d'arrêt intégré

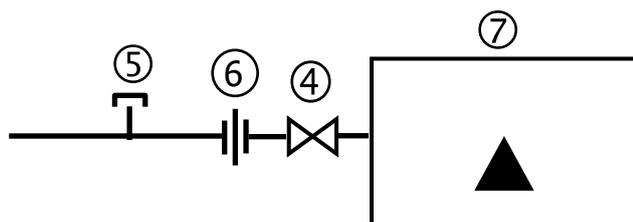

#### LEGENDE

1	Armature gaz (té avec bouchon 1")
2	Té de compteur monotube + évent. 1 écrêteur
3	Compteur à soufflet
4	Robinet d'arrêt
5	Té avec bouchon 1/2"
6	Vis de rappel
7	Appareil consommateur de gaz
8	Vanne électromagnétique asservie au brûleur
9	Entretoise pour vanne électromagnétique

**Pour les bâtiments publics une vanne firesafe est à poser directement après le passage du mur d'introduction. (Directives G1 - SSIGE)**